

GEVAARLIJKE / LADING

Is er sprake van tijdelijke opslag van verpakte gevaarlijke stoffen volgens PGS 15?

NEE als de verpakte gevaarlijke stoffen worden ontvangen voor gebruik binnen eigen bedrijf of voor afvoer vanuit eigen productie


/// eis: direct opslaan in reguliere PGS 15-voorziening

JA bij overslag, cross docking of hergroupage

/// eisen:

- ▶ geadresseerde ADR-verpakking
- ▶ ongeopende ADR-verpakking
- ▶ de opslag gaat vooraf aan transport of sluit aan op transport

tijdelijke opslag met deskundig toezicht opslag is maximaal 10 ton

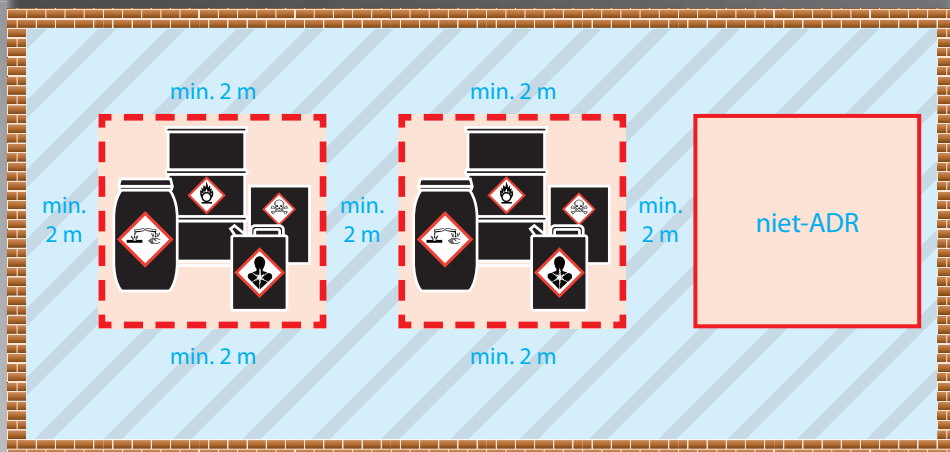


voorwaarden tijdelijke opslag

- ▶ maximaal 10 ton ADR-goederen per brandcompartiment
- ▶ maximaal 2 ton ADR-klasse 3 per brandcompartiment
- ▶ stoffscheiding volgens vervoerregelgeving
- ▶ geen stoffen uit verpakkingsgroep 1 en ADR-klasse 2.3
- ▶ let op: hoofdstuk 3 van PGS 15 is ook van toepassing!

eisen brandcompartiment

- ▶ minimaal 60 minuten brandwerend
- ▶ goed bereikbaar voor hulpdiensten
- ▶ geen uitstroming mogelijk naar andere brandcompartimenten

tijdelijke opslag zonder deskundig toezicht opslag is maximaal 10 ton

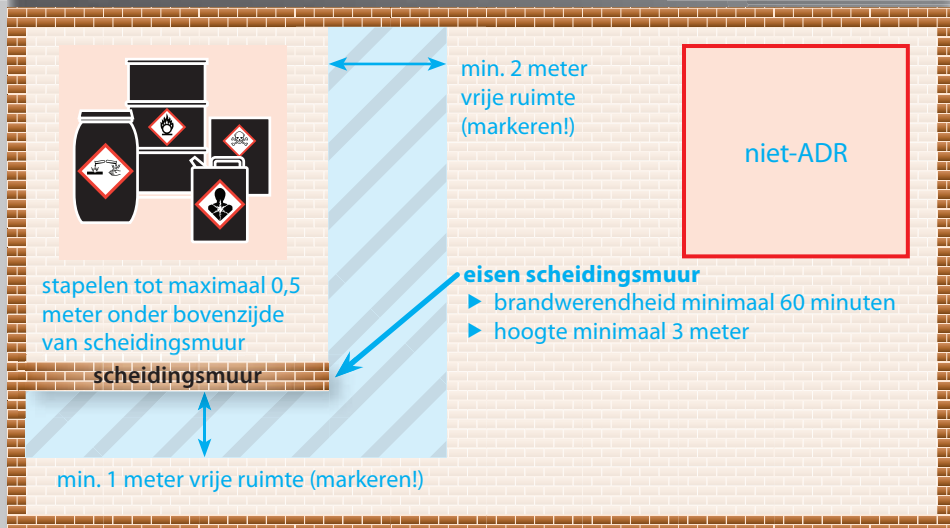


voorwaarden tijdelijke opslag

- ▶ maximaal 10 ton ADR-goederen per brandcompartiment
- ▶ maximaal 2 ton ADR-klasse 3 per brandcompartiment
- ▶ stoffscheiding volgens vervoerregelgeving
- ▶ geen stoffen uit verpakkingsgroep 1 en ADR-klasse 2.3
- ▶ let op: hoofdstuk 3 van PGS 15 is ook van toepassing!

eisen brandcompartiment

- ▶ minimaal 60 minuten brandwerend
- ▶ goed bereikbaar voor hulpdiensten
- ▶ geen uitstroming mogelijk naar andere brandcompartimenten

tijdelijke opslag met deskundig toezicht opslag maximaal 30 ton

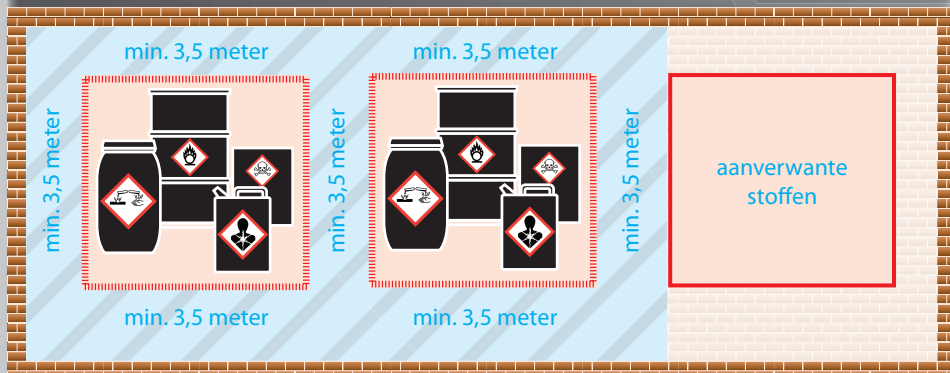

voorwaarden tijdelijke opslag

- ▶ maximaal 30 ton ADR-goederen per brandcompartiment
- ▶ maximaal 2 ton ADR-klasse 3 per brandcompartiment
- ▶ stoffscheiding volgens vervoerregelgeving
- ▶ geen stoffen uit verpakkingsgroep 1 en ADR-klasse 2.3
- ▶ let op: hoofdstuk 3 van PGS 15 is ook van toepassing!
- ▶ let op: hier geldt het noodplan uit PGS 15 (3.19)!

eisen brandcompartiment

- ▶ minimaal 60 minuten brandwerend
- ▶ goed bereikbaar zijn voor hulpdiensten
- ▶ geen uitstroming mogelijk naar andere brandcompartimenten
- ▶ er moet een gecertificeerde brandmeldinstallatie zijn met doormelding naar 24/7 post
- ▶ er moet een rook- en warmteafvoerinstallatie zijn

Kom ook naar de workshop
Aan de slag met PGS 15

<http://bit.ly/zoniYv>



- — — = ADR-goederen verplicht in duidelijk gemarkeerd vak
- — — = niet-ADR
- — — = minimale vrije ruimte
- — — = muur brandcompartiment
- — — = ADR verplicht in duidelijk gemarkeerd vak van max. 100 m²